

ROZHODNUTIE

Číslo: 0001/2007/04/PP

Bratislava, 03.01.2007

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. ee) v spojení s § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. vo veci návrhu na zmenu rozhodnutia č. 0019/2005/04/PP zo dňa 27.10.2005, ktorým schválil prevádzkový poriadok regulovaného subjektu KORD Slovakia, a.s., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 35 767 308 a ktorý bol v časti zmenený rozhodnutím č. 0005/2006/04/PP zo dňa 21.04.2006

r o z h o d o l :

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, na základe § 5 ods. 1 písm. ee) v spojení s § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. na návrh regulovaného subjektu KORD Slovakia, a.s., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 35 767 308 **m e n í** rozhodnutie č. 0019/2005/04/PP zo dňa 27.10.2005, ktoré bolo v časti zmenené rozhodnutím č. 0005/2006/04/PP zo dňa 21.04.2006 takto:

v časti

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

body

1.4. Distribučná sieť v KORD Slovakia, a.s. Bánovce nad Bebravou

Spoločnosť KORD Slovakia, a.s. Bánovce nad Bebravou je zásobovaná plynom z vysokotlakej (ďalej len „VTL“) plynovodnej prípojky MS 150 PN 25 trasa Bánovce nad Bebravou – Uhrovec. Z jestvujúcej VTL prípojky pre TANAX, a.s. Bánovce nad Bebravou je

odbočený prívod plynu cez uzatváraciu armatúru do RS 1000 Nm³/hod. – odberateľ KORD Slovakia, a.s. kde je umiestnený i fakturačný plynomer G 160 DN 100 s prepočítavačom.

V rámci I. etapy je vybudovaný strednotlaký rozvod (ďalej len „STL“) na energomoste, kde je osadená odbočka DN 65 s uzáverom – guľov. ventilom. Odtiaľ pokračuje STL rozvod plynu ocelovým potrubím DN 65 po konštrukcii energomostu v dĺžke 280 m a ukončené je dienkom DN 65. Na úseku sú osadené 2 kompenzátory a 2 pevné body, potrubie je uchytené na ocelové konzoly.

V rámci II. etapy je vybudovaná vetva č. 2 – stredotlaký rozvod z rekonštruovanej RS 1200 2/1/440 potrubím DN 100, vedený nad terénom po jestvujúcom betónovom oplatení uloženom na konzolách vo výške 1,3m nad terénom. Takto je vedené 152m. Trasa plynovodu sa ďalej lomí o 90 °C na ocelové stĺpy kolmo na miestnu komunikáciu vo výške 5m nad cestou. Ďalšia trasa je po streche výrobnjej haly M3A v dĺžke 38m.

1.5. Parametre regulačnej stanice a rozvodu plynu

1.5.1. Parametre regulačnej stanice RS 1000


TYP RS	:	RS 1000 1/1 400
Pracovná látka RS	:	Zemný plyn naftový
Vstupná teplota plynu	:	+5°C
Menovitý výkon	:	500 Nm ³ /hod.
Vstupný pretlak plynu	:	P _{1min} = 1,8 MPa, P _{1max} = 3,0 MPa
Výstupný pretlak plynu	:	P ₂ = 300 kPa
Počet rád	:	1
Počet stupňov	:	1
Meradlo	:	Rotačný piestový plynomer TYP DKZ G 160, DN 100, v.č. 0018950 PN 1,6 MPa, VERTIKALNA POLOHA
Prepočítavač	:	MIKRO ELCOR, 200 – 520 kPa, na STL časti 300 kPa
Odorizačné zariadenie	:	GASODOR G8

1.5.2. Parametre regulačnej stanice RS 1200 2/1/440


TYP RS	:	RS 1200 2/1/440 s elektro - ohrevom
PRAC. LÁTKA	:	zemný plyn naftový
VSTUPNÁ TEPLOTA PLYNU	:	+ 5°C
MENOVITÝ VÝKON	:	1200 Nm ³ /hod
VSTUPNÝ PRETLAK PLYNU	:	P _{i min} = 1,8 MPa, P _{max} =4,0 MPa; P _{prev} =2,0 MPa
VÝSTUPNÝ PRETLAK PLYNU	:	P ₁ = 300 kPa
VSTUPNÁ DN	:	DN 50, PN 40
VÝSTUPNÁ DN	:	DN 150, PN 16
POČET RÁD	:	2
POČET STUPŇOV	:	1
MERADLO	:	ROMET G160 DN 80 prepočítavač ECS R

1.6. Schéma lokálnej distribučnej siete ZP v KORD Slovakia, a.s. Bánovce nad Bebravou

Distribučná sieť SPP vetva č.1

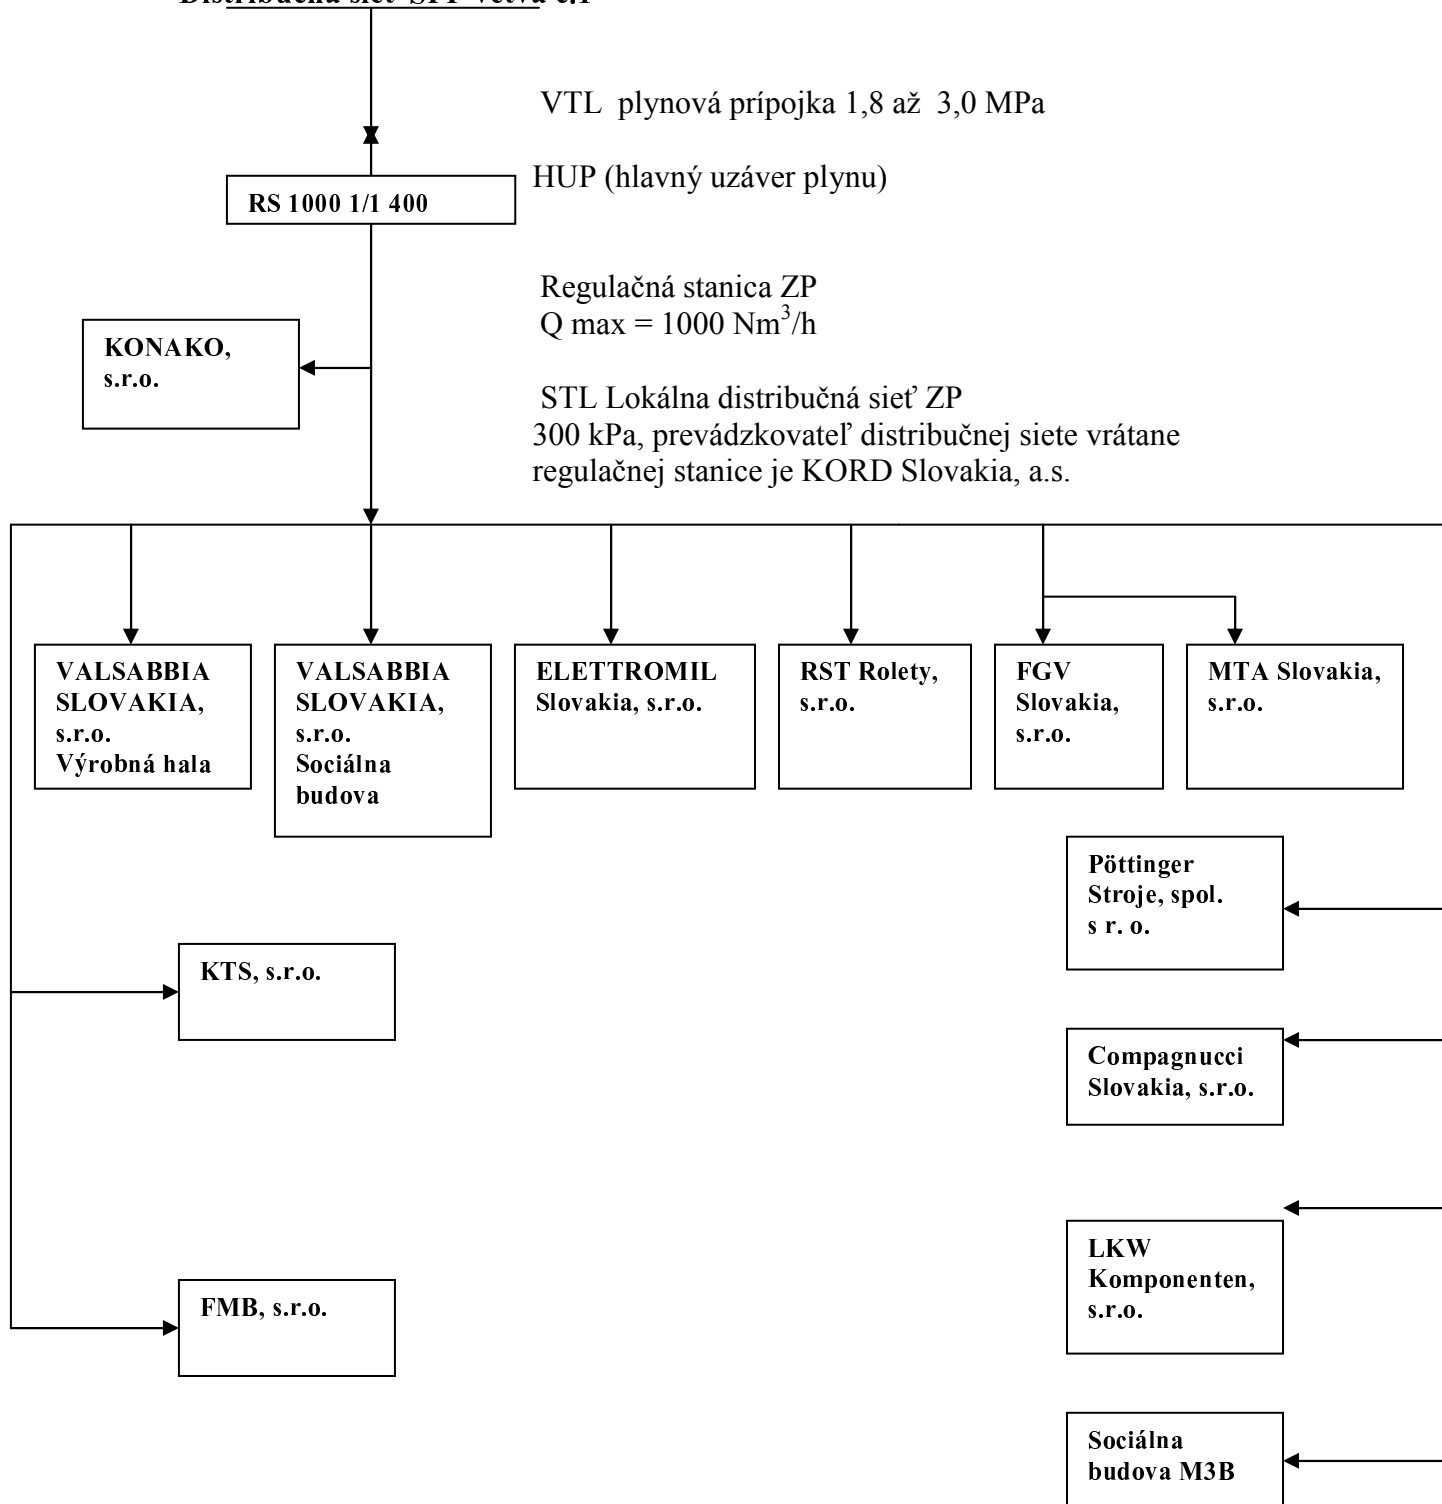

Distribučná sieť SPP vetva č.2

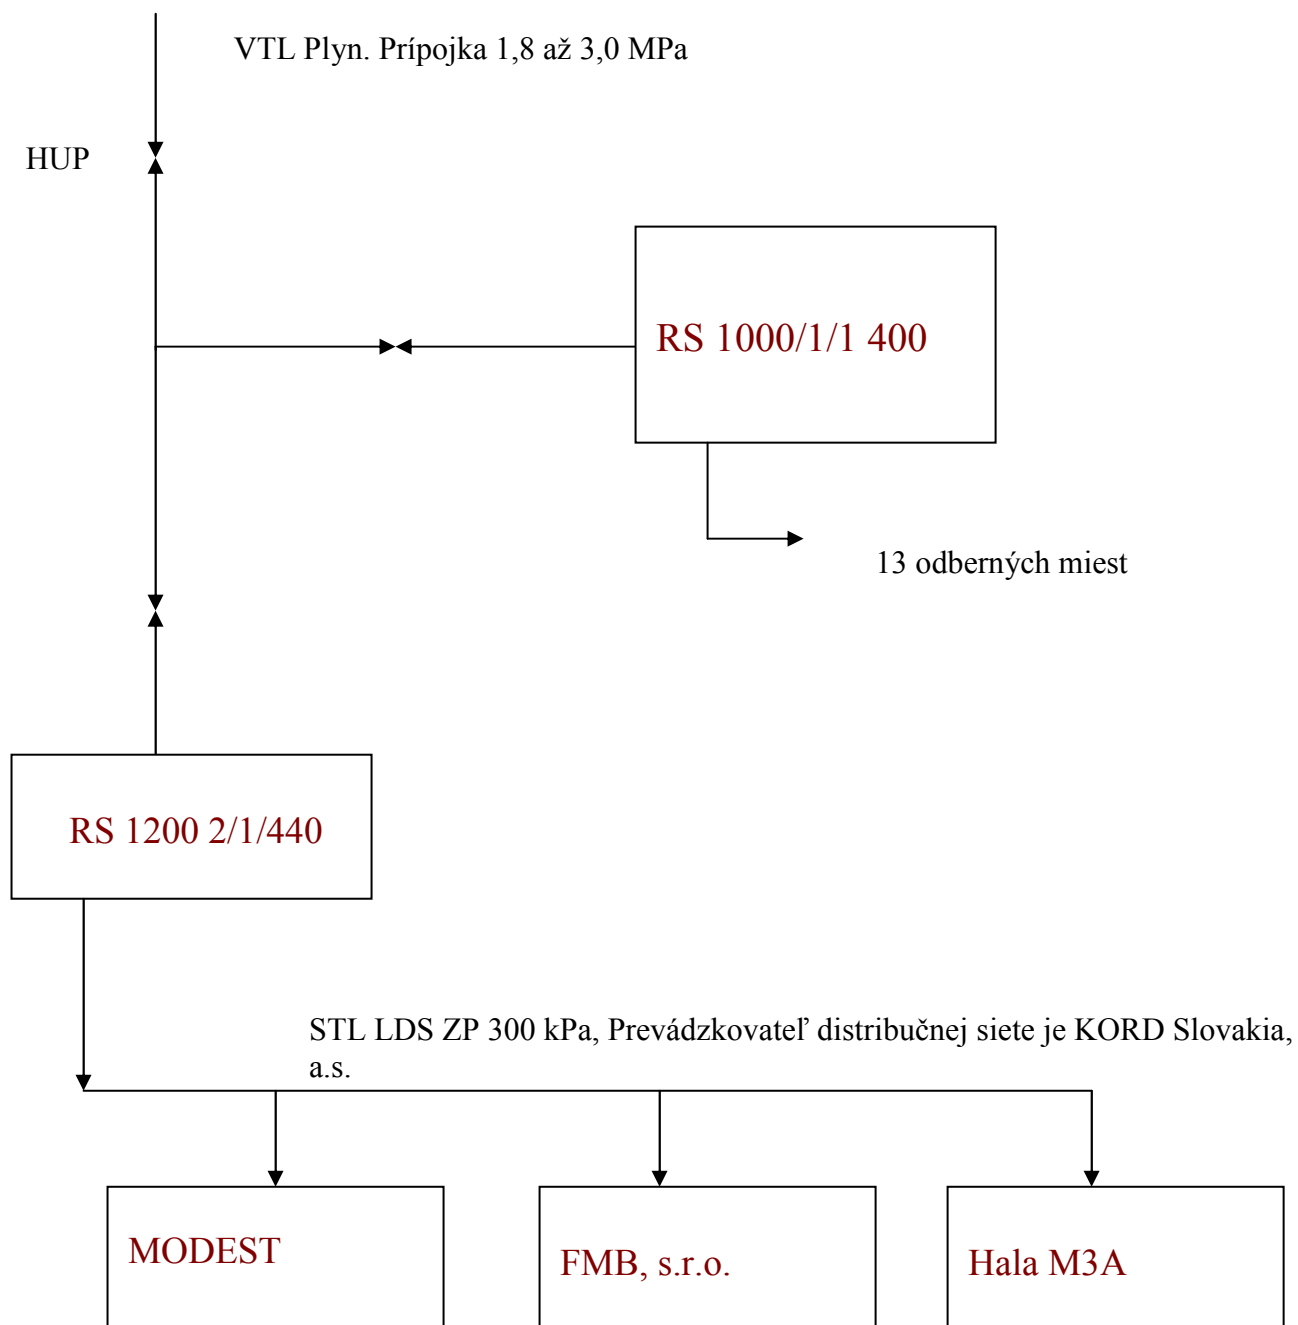

Ostatné časti prevádzkového poriadku schváleného rozhodnutím č. 0019/2005/04/PP zo dňa 27.10.2005 a v časti zmeneného rozhodnutím č. 0005/2006/04/PP zo dňa 21.04.2006 zostávajú v platnosti.

Odôvodnenie:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva (ďalej len „úrad“) rozhodnutím č. 0019/2005/04/PP zo dňa 27.10.2005 schválil prevádzkový poriadok regulovaného subjektu KORD Slovakia, a.s., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 35 767 308 (ďalej len „KORD Slovakia“). Prevádzkový poriadok úrad schválil podľa § 5 ods. 1 písm. ee) a § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. Prevádzkový poriadok bol zmenený rozhodnutím úradu č. 0005/2006/04/PP zo dňa 21.04.2006.

Z dôvodu rozšírenia distribučnej siete a vybudovania „vetvy č. 2“ distribučnej siete spoločnosť KORD Slovakia, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, listom zo dňa 30.11.2006 značky KORD/368/2006 požiadala úrad o zmenu prevádzkového poriadku v bodoch 1.4., 1.5. a 1.6. Úrad po preskúmaní predloženej žiadosti dospel k záveru, že žiadosť je odôvodnená a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Alojz Marek
riaditeľ odboru regulácie plynárenstva

Rozhodnutie sa doručí:

KORD Slovakia, a.s., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou