

ROZHODNUTIE

Číslo: 0004/2007/04/PP

Bratislava 01.06.2007

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) v spojení s § 15 ods. 2 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 107/2007 Z. z., vo veci návrhu na zmenu k prevádzkovému poriadku pre regulovaný subjekt GasTrading, s.r.o. so sídlom Šafárikova 1, 934 01 Levice rozhodol tak, že

s c h v a ľ u j e

podľa § 5 ods. 1 písm. dd) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení č.107/2007 Z. z. **Dodatok č. 1** k prevádzkovému poriadku, predložený regulovaným subjektom **GasTrading, s.r.o. so sídlom Šafárikova 1, 934 01 Levice, IČO: 36 285 871**. Dodatkom č. 1 sa prevádzkový poriadok schválený rozhodnutím č. 0011/2006/04/PP zo dňa 28.11.2006 **mení a dopĺňa** takto:

I.

V časti

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Bod 1.3 Charakteristika distribučnej siete Gas Trading, s.r.o. znie:

Spoločnosť GasTrading, s.r.o., ako **PLDS** je pripojená:


- na existujúci distribučný VTL plynovod DN 200, PN 40 cez vysokotlakovú (ďalej „VTL“) plynovú prípojku DN 100, PN63. Na začiatku VTL prípojky DN 100, PN 63 je osadený hlavný uzáver plynu ďalej len „HUP“). VTL prípojka je ukončená cez uzatváraciu armatúru v regulačnej stanici (ďalej len „RS“) RS 6000/2/1-440. V RS je umiestnený i fakturačný plynomer DKZ G 400 s prepočítavačom Elcor-2. Reguláciu pretlaku zabezpečujú regulačné a zabezpečovacie prvky firmy Tartarini v zapojení monitor-regulátor. Typ regulátora je MFL SRS. Z RS je vedený v zemi stredotlaký rozvod plynu (ďalej len „STL“) o tlaku 395 kPa k jednotlivým odberným miestam.
- pripojená VTL plynovodom na existujúcu Vnútroštátnu prepúšťaciu stanicu v Starom Hrádku na VTL prepravnú sieť spoločnosti SPP – preprava, a.s., Bratislava, a to

prepojovacím bodom, ktorý je špecifikovaný ako miesto zvaru za výstupným uzáverom DN 200, PN 63 za VPS Starý Hrádok a ktorý je zároveň hlavným uzáverom plynu („HUP“). VTL plynovod DN 200, PN 63 je ukončený cez uzatváraciu armatúru v areáli budúceho odberateľa (PPC).

- STL rozvod zemného plynu a samotné prípojky k jednotlivým odberným miestam je z materiálu HDPE 100, SDR17,6 v rôznych dimenziách (D225, D 160, D110, D 90, D65, D 32, DN 200, DN 150, DN 80, DN 50). Pred každým odberným miestom z STL rozvodu plynového potrubia je umiestnený plynomer a uzatváracia armatúra, ktorou sa dá v prípade potreby odstaviť plyn do prípojok odberateľov.

- na všetkých plynových zariadeniach (regulačné stanice zemného plynu, VTL a STL rozvody plynu) patriacich do LDS je vykonávaná odborná prehliadka a odborná skúška podľa platných predpisov.

Bod 1.3.2 Schéma LDS Gas Trading, s.r.o. znie:

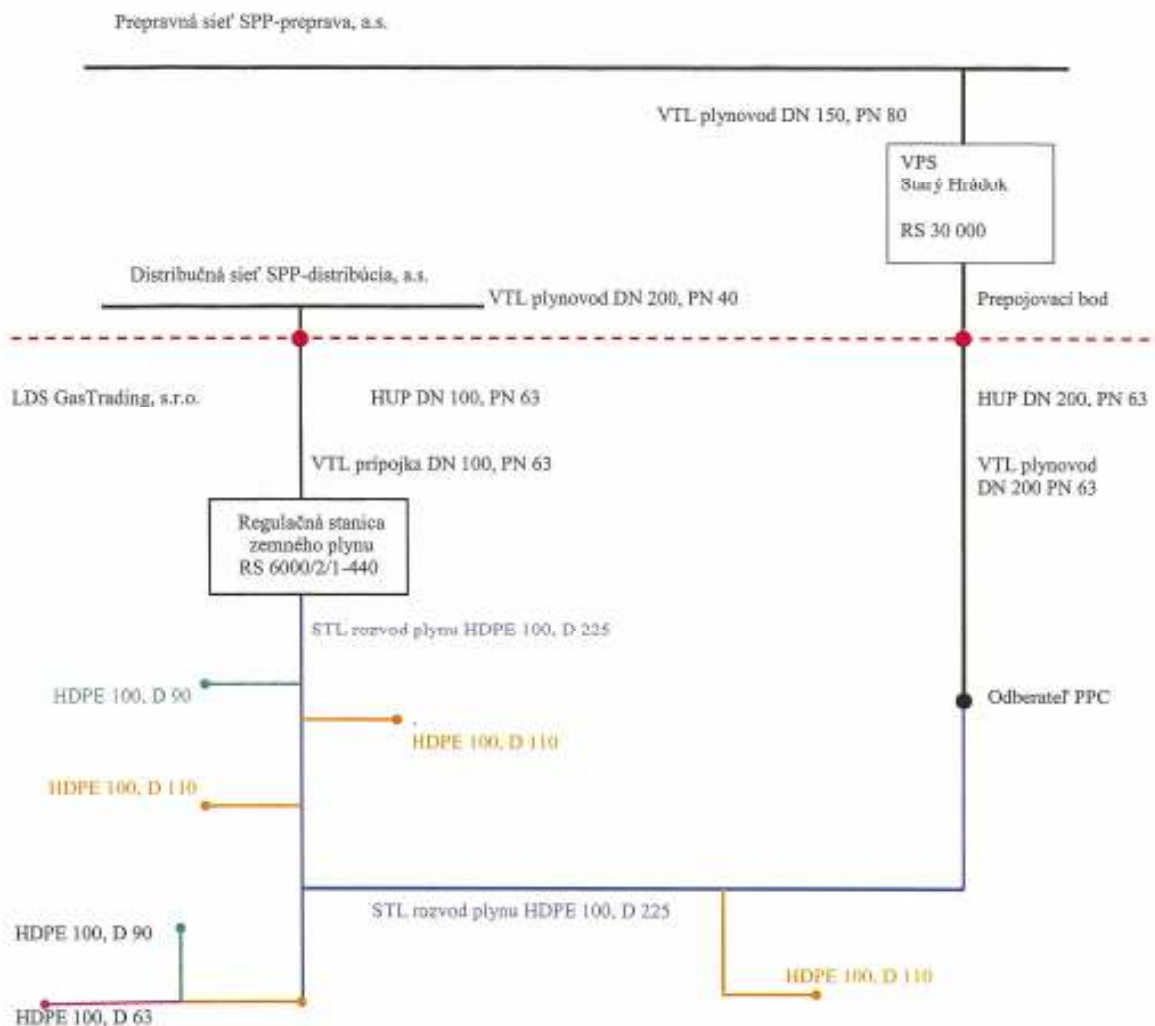

II.

Ostatné časti prevádzkového poriadku schváleného rozhodnutím č. 0011/2006/04/PP zo dňa 28.11.2006 zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 30.05.2007 doručený „Návrh na zmenu prevádzkového poriadku regulovaného subjektu GasTrading, s.r.o., ako prevádzkovateľa distribučnej siete“ (ďalej len „Zmena č.1 k prevádzkovému poriadku“). Návrh na schválenie predložila úradu v zmysle § 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 107/2007 Z.z. spoločnosť GasTrading, s.r.o., Šafárikova 1, 934 01 Levice, IČO: 36 285 871.

Podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov úrad začal konať vo veci schválenia zmeny prevádzkového poriadku.

Úrad po komplexnom vyhodnotení predloženého návrhu zmeny č.1 k prevádzkovému poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 107/2007 Z.z., nariadením vlády č. 123/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, dospel k záveru, že navrhovaná zmena č.1 k prevádzkovému poriadku spĺňa podmienky na schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, P .O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Richard R u ž i č k a
zástupca riaditeľa odboru regulácie plynárenstva

Rozhodnutie sa doručí:

GasTrading, s.r.o., Šafárikova 1, 934 01 Levice