

ROZHODNUTIE

Číslo: 0014/2008/04/PP

Bratislava 12.09.2008

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) v spojení s § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

prevádzkový poriadok regulovaného subjektu U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222 ako prevádzkovateľa distribučnej siete v znení:

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu U. S. Steel Košice, s.r.o.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len „PP“) rozpracováva ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom a stanovuje základné pravidlá pre zmluvné vzťahy účastníkov trhu s plynom pripojených do distribučnej siete prevádzkovateľa, a to najmä podmienky pripojenia a prístupu do distribučnej siete a distribúcie plynu. PP je vypracovaný v záujme zabezpečenia transparentného a nediskriminačného prístupu voči účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na bezpečnosť dodávok plynu a na ekonomicky efektívne využívanie distribučnej siete. Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. vystupuje v tomto PP ako prevádzkovateľ distribučnej siete na časti vymedzeného územia.


Vypracovanie PP vyplýva z § 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ distribučnej siete a účastníci trhu s plynom pripojení do distribučnej siete prevádzkovateľa sa riadia okrem pravidiel stanovených týmto PP aj ostatnými platnými právnymi normami súvisiacimi s distribúciou a dodávkou zemného plynu, s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ochranou pred požiarom, vnútornými predpismi a smernicami prevádzkovateľa distribučnej siete.

1.2 Charakteristika distribučnej siete U. S. Steel Košice, s.r.o.

Odborné miesto prevádzkovateľa distribučnej siete

Odborné miesto prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len „PDS“) je napojené na distribučnú sieť SPP - distribúcia, a.s., s prevádzkovým tlakom 4MPa. Odborné miesto PDS je zriadené na úrovni 4 MPa. Určeným meradlom je 1 ks plynomeru Rombach. PDS poskytuje pripojovacie miesta ostatným účastníkom trhu využívajúcim služby jeho distribučnej siete, ktorej prevádzkový tlak je 4, MPa; 0,6 MPa; 30 kPa. PDS prevádzkuje 3 regulačné stanice plynu dvojradové s predohrevom. Dve regulačné stanice plynu sú z VTL na STL – 4 MPa/0,6 MPa a jedna je z 0,6 MPa/30 kPa.

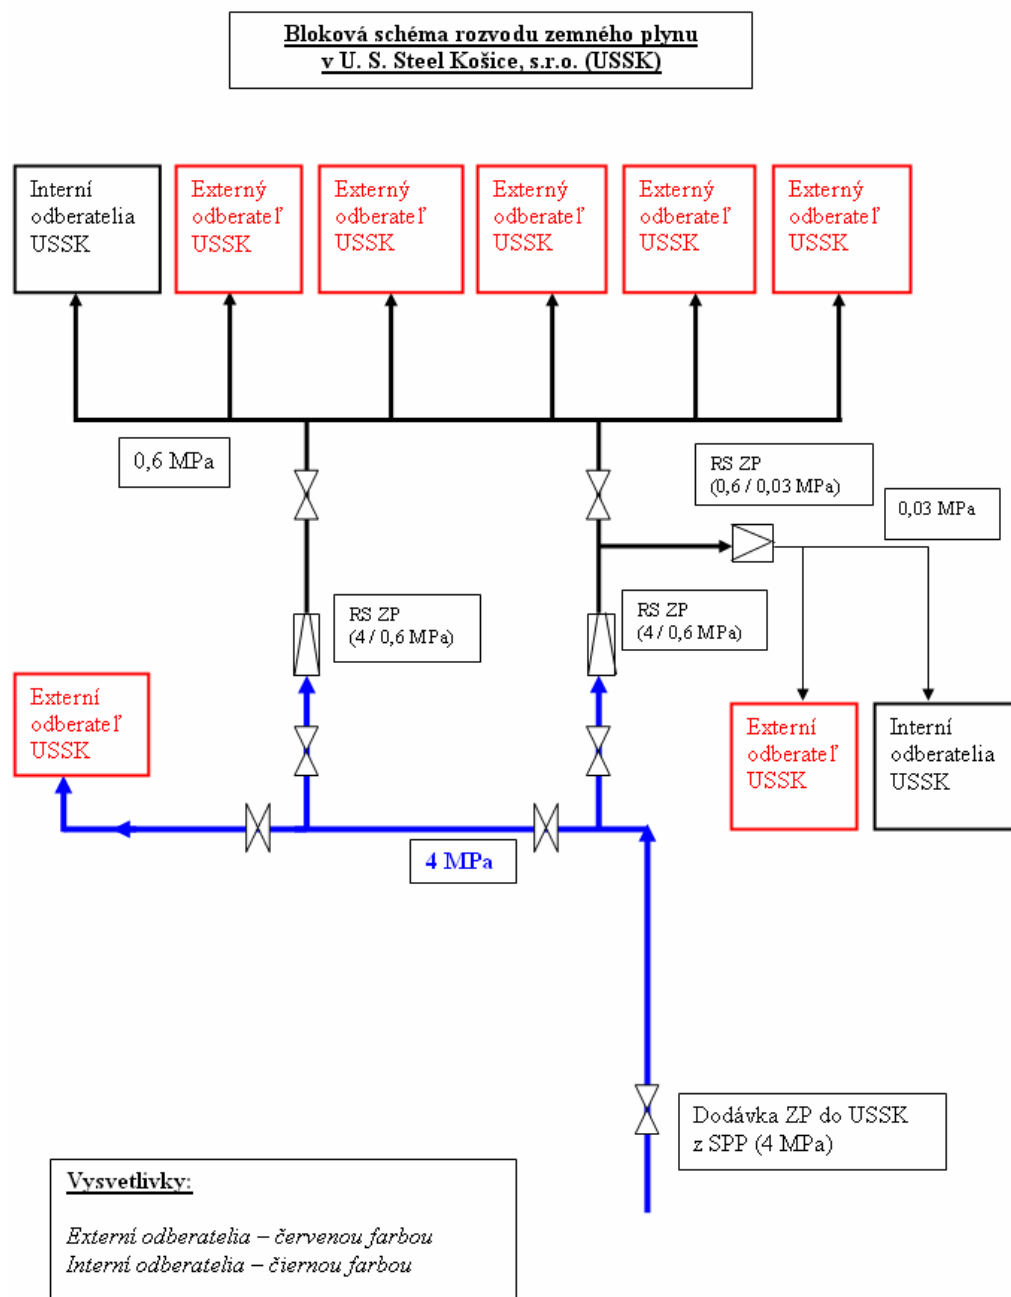

1.3 Základné pojmy a skratky

Pre účely tohto PP majú uvedené pojmy nasledujúci význam:

Distribučná kapacita je najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú jednotku.

Distribučná sieť (ďalej len „DS“) je plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia, pre účely tohto PP sú to distribučné zariadenia prevádzkované spoločnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o.

Distribúcia plynu je doprava plynu DS.

Dodávateľ plynu je plynárenský podnik oprávnený na dodávku plynu podľa Zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“).

Dodávka plynu je predaj plynu vrátane ďalšieho predaja, ako aj predaj skvapalneného zemného plynu odberateľom.

Odberné miesto je miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom.

Odberné plynové zariadenie je zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu.

Oprávnený odberateľ plynu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa plynu.

Plynové zariadenie je plynárenské zariadenie alebo odberné plynové zariadenie.

Prevádzkovateľ distribučnej siete je plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu podľa zákona o energetike, t.j. U. S. Steel Košice, s.r.o.

Technické podmienky (ďalej len „TP“) sú technické podmienky prístupu, pripojenia a pravidiel prevádzkovania DS vypracované podľa §17 zákona o energetike.

Užívateľ distribučnej siete je účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu s PDS.

ÚRSO je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Vstupný bod je miestom siete, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na dopravu a z ktorého sa začína doprava plynu DS PDS a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou.

Vymedzené územie je územie PDS, v ktorom je povinný zabezpečiť distribúciu plynu.

Výstupný bod je miesto siete, v ktorom sa končí doprava plynu DS PDS, a v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom, a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou.

2. PRÍSTUP DO DS

Prístup do DS sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do DS. PDS uplatňuje rovnaké požiadavky a podmienky pre všetkých účastníkov trhu s plynom. PDS vydáva rozhodnutie o pridelení distribučnej kapacity na základe reálnych technických možností DS uvedených v TP.

PDS môže odmietnuť prístup do DS:

- 1) v prípade nedostatku kapacity DS,
- 2) ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme,
- 3) v prípade nesplnenia TP a obchodných podmienok prístupu do DS.

2.1 Žiadosť o prístup do DS

Účastník trhu s plynom, ktorý žiada o prístup do DS (ďalej len „žiadateľ o prístup“), predloží PDS žiadosť o prístup do DS (ďalej len „žiadosť o prístup“), pričom obsah tejto žiadosti o prístup je zároveň záväzným návrhom žiadateľa o prístup na uzavretie zmluvy o distribúcii plynu. Žiadateľ o prístup doručí žiadosť o prístup:

- a) najmenej 15 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v doteraz platnej zmluve o distribúcii plynu vzťahujúcej sa na predchádzajúce obdobie,
- b) najmenej 25 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v doteraz platnej zmluve o distribúcii plynu vzťahujúcej sa na predchádzajúce obdobie, alebo ak ide o jeho novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

Žiadateľ o prístup podá písomnú žiadosť o prístup pre každé odberné miesto samostatne. V žiadosti o prístup uvedie najmä:

- 1) identifikačné údaje žiadateľa o prístup,
- 2) charakteristiku budúceho odberného miesta a dostupnosť k DS,
- 3) dátum začatia distribúcie plynu a dátum skončenia distribúcie plynu,
- 4) vstupné body do DS a výstupné body z DS,
- 5) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode
- 6) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,
- 7) predpokladané ročné množstvo distribuovaného plynu do príslušného vstupného bodu,
- 8) predpokladané ročné množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu,
- 9) požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode z DS,
- 10) doklady preukazujúce jeho právne postavenie, občiansky preukaz, výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra,
- 11) doklady preukazujúce uzavretie zmluvy na dodávku plynu v súlade s podmienkami PDS (iba ak dodávku plynu nezabezpečuje PDS).

Vzor žiadosti o prístup je uvedený v prílohe č. 1 PP. Ten istý vzor žiadosti možno uplatniť aj pri žiadaní o zvýšenie distribučnej kapacity, pričom sa uvedená skutočnosť vyjadrí v záhlaví žiadosti.

Žiadateľ o prístup doručí žiadosť o prístup na adresu: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.

2.2 Vyjadrenie PDS k žiadosti o prístup

V prípade, že žiadosť o prístup v niečom nevyhovuje technickým a prevádzkovým možnostiam DS, alebo neobsahuje dostatočné údaje v zmysle bodu 2.1 tohto PP, PDS o tom ihneď upovedomí žiadateľa o prístup, pričom proces vybavovania žiadosti sa na čas do vyriešenia daného problému pozastaví. PDS po vyhodnotení žiadosti pridelí žiadateľovi o prístup distribučnú kapacitu do:

- 1) 10 dní od dátumu prijatia žiadosti o prístup, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v doteraz platnej zmluve o distribúcii plynu vzťahujúcej sa na predchádzajúce obdobie,
- 2) 20 dní od dátumu prijatia žiadosti o prístup, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v doteraz platnej zmluve o distribúcii plynu vzťahujúcej sa na predchádzajúce obdobie, alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

PDS spolu s písomným oznámením o pridelení distribučnej kapacity priloží návrh na uzavretie zmluvy o distribúcii plynu v zmysle žiadosti o prístup a znenia bodu 2.1 tohto PP. V prípade zamietnutia žiadosti o prístup, PDS uvedie v písomnom oznámení dôvody nepridelenia distribučnej kapacity.

V prípade, že žiadateľ o prístup neuzavrie s PDS zmluvu o distribúcii plynu do 5 dní od pridelenia distribučnej kapacity, je PDS oprávnený ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu v zmysle bodu 2.1 tohto PP inému účastníkovi trhu s plynom.

2.3 Pravidlá pre pridelenie distribučnej kapacity

Distribučná kapacita je pridelovaná pre každý výstupný bod osobitne. To platí aj pri zvýšení výšky distribučnej kapacity pre rok nasledujúci po roku, v ktorom už žiadateľ o prístup mal uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu s PDS.

Nedostatok distribučnej kapacity je charakterizovaný stavom, kedy súčet distribučných kapacít požadovaných žiadateľmi o prístup na to isté časové obdobie je vyšší ako technická kapacita DS, čím by došlo k preťaženiu DS.

Ak súčet distribučných kapacít požadovaných žiadateľmi o prístup je vyšší ako technická kapacita DS, PDS po vyhodnotení žiadosti o prístup vyzve žiadateľov o prístup na úpravu výšky nimi požadovanej distribučnej kapacity v žiadostiach o prístup. Ak technická kapacita DS bude stále nedostačujúca, pridelí PDS distribučnú kapacitu podľa § 25 od. 4 Nariadenia vlády SR č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom.

PDS v prípade, že žiadateľ o prístup žiada o nový prístup do DS, resp. žiada o distribučnú kapacitu prvýkrát v zmysle bodu 2.1 tohto PP a zároveň PDS už nemá voľnú distribučnú kapacitu, oznámi žiadateľovi o prístup nedostatok distribučnej kapacity a navrhne mu možnosť uzatvoriť zmluvu o distribúcii plynu so zníženou distribučnou kapacitou alebo žiadosť o prístup zamietne.

3. PRIPOJENIE DO LDS

Pripojenie do DS sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení do DS. PDS pripojí do DS každého účastníka trhu s plynom, ktorý o pripojenie požiadala, ak sú splnené TP a obchodné podmienky pripojenia do DS. Pripojeniu do DS predchádza žiadosť o prístup do DS, ktorej vybavenie s následným uzatvorením zmluvy o distribúcii plynu zabezpečí žiadateľovi rezerváciu distribučnej kapacity.

3.1 Žiadosť o pripojenie do DS

Účastník trhu s plynom, ktorý žiada o pripojenie do DS (ďalej len „žiadateľ o pripojenie“), podá písomnú žiadosť o pripojenie do DS (ďalej len „žiadosť o pripojenie“) pre každé nové odberné miesto. V predloženej žiadosti uvedie najmä:

- 1) identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie,
- 2) charakteristiku budúceho odberného miesta a dostupnosť do DS,
- 3) druh odberu (domácnosť, odberateľ plynu mimo domácnosti),
- 4) účel využitia plynu,
- 5) predpokladaný termín začatia odberu plynu,
- 6) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode,
- 7) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,
- 8) predpokladané ročné množstvo distribuovaného plynu do príslušného vstupného bodu,
- 9) predpokladané ročné množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu,
- 10) doklady preukazujúce jeho právne postavenie, občiansky preukaz, výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra,
- 11) situačný náčrt, prípadne kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením polohy budúceho miesta odberu plynu,
- 12) požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode a ostatné technické podmienky pripojenia,
- 13) predpokladanú výšku investícií na vybudovanie odberného meracieho zariadenia a časti rozvodov medzi existujúcimi rozvodmi DS a budúcim výstupným bodom a návrh na spôsob ich úhrady,
- 14) list vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci vzťah, resp. právo žiadateľa o pripojenie užívať nehnuteľnosť.

Vzor žiadosti o pripojenie je uvedený v prílohe č. 2 PP.

Žiadateľ o pripojenie doručí žiadosť o pripojenie na adresu: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.

3.2 Vyjadrenie PDS k žiadosti o pripojenie

PDS vyhodnotí predloženú žiadosť o pripojenie. Ak v žiadosti o pripojenie nie sú uvedené požadované údaje, PDS o tom ihneď upovedomí žiadateľa o pripojenie, pričom proces vybavovania žiadosti o pripojenie sa na čas do vyriešenia daného problému pozastaví. PDS je oprávnený žiadať doplňujúce údaje k žiadosti o pripojenie predloženej žiadateľom o pripojenie.

PDS sa k úplnej žiadosti o pripojenie vyjadrí do 30 dní od dátumu prijatia žiadosti o pripojenie, v závislosti od technických podmienok odberu plynu požadovaných žiadateľom o pripojenie.

Žiadateľ o pripojenie sa podieľa na úhrade oprávnených nákladov, ktoré sú spojené s pripojením odberného plynového zariadenia do DS.

PDS vo svojom vyjadrení tiež stanoví termín pripojenia k DS. Termín stanovenia bude zodpovedať technickým podmienkam odberu plynu požadovaných žiadateľom o pripojenie.

3.3 Zmluva o pripojení do DS

V prípade kladného vyjadrenia k žiadosti o pripojenie, vypracuje PDS v spolupráci so žiadateľom do 30 dní po prijatí žiadosti o pripojenie návrh zmluvy o pripojení.

Zmluva o pripojení sa stáva platnou dňom uzavretia zmluvy medzi PDS a žiadateľom o pripojenie.

Spôsob stanovenia a úhrady nákladov na pripojenie odberného plynového zariadenia, lehoty na pripojenie do DS, ako aj všetky nevyhnutné podmienky realizácie pripojenia stanoví zmluva o pripojení.

4. PODMIENKY DISTRIBÚCIE PLYNU

PDS uskutočňuje distribúciu plynu na základe zmluvy o distribúcii plynu. PDS uzatvorí zmluvu o distribúcii plynu s užívateľom DS len v prípade, ak sú splnené TP a obchodné podmienky prístupu a pripojenia do DS.

Po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu PDS vykonáva distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej distribučnej kapacity.

4.1 Zmluva o distribúcii plynu

Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako:

- 1) ročná zmluva,
- 2) krátkodobá zmluva,
- 3) dlhodobá zmluva.

Ročná zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca, pričom v zmluve o distribúcii plynu sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy o distribúcii plynu.

Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ako jeden kalendárny rok, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy o distribúcii plynu je 11 mesiacov a minimálna dĺžka platnosti zmluvy o distribúcii plynu je jeden kalendárny mesiac. Zmluva sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým násobkom mesiacov. PDS si v individuálnych prípadoch vyhradzuje právo na uzatvorenie zmluvy o distribúcii plynu na obdobie kratšie ako 1 kalendárny mesiac.

Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým násobkom rokov, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušné odberné miesto.

5. MERANIE V DS

5.1 Podmienky na zriadenie obchodného merania

PDS meria distribuovaný plyn vo výstupných bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým s § 54 zákona o energetike a so Zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“).

Odpočty nameraných hodnôt získané fyzickým alebo automatickým zberom nameraných hodnôt ukladá v elektronickej forme PDS. Tieto údaje spravuje PDS a na základe dohody s užívateľmi DS ich sprístupňuje.

PDS zabezpečuje odpočet obchodného merania v pravidelných intervaloch pre všetkých užívateľov DS. PDS uskutočňuje odpočet nameraných údajov mesačne alebo štvrťročne pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Užívateľ DS má právo požadovať odpočet meraných hodnôt nad rámec definovaný v PP, prípadne v zmluve o distribúcii plynu. Náklady spojené s odpočtom údajov nad rámec zmluvne dohodnutých podmienok hradí užívateľ DS.

5.2 Technické podmienky obchodného merania

Odberným miestom užívateľa DS je výstupný bod DS vybavený určeným meradlom. Určené meradlo je meradlo v súlade so zákonom o metrológii.

Užívateľ DS predloží PDS pred pripojením jeho spotrebičov do DS vo výstupných bodoch DS, a tým aj k určenému meradlu, platnú správu o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia s osvedčením technickej a prevádzkovej spôsobilosti vlastných distribučných a spotrebných zariadení pripojených do DS.

V prípade, že určené meradlo je na pozemku oprávneného odberateľa, je oprávnený odberateľ povinný starať sa o meracie zariadenie v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem. Oprávnený odberateľ zabezpečí, aby nedošlo najmä k neoprávneným zásahom, neoprávnenému odberu, porušeniu plomb, k poškodeniu a odcudzeniu inštalovaných zariadení. Prípadné nedostatky vo funkčnosti meradla, alebo porušenie zariadení súvisiacich s odberným miestom ohlásí telefonicky alebo aj písomne ihneď PDS.

5.3 Porucha obchodného merania – iný spôsob určenia množstva plynu

PDS kontroluje funkčnosť určeného meradla v pravidelných intervaloch v zmysle zákona o metrológii. Prípadné zistené nedostatky na meracom zariadení PDS odstráni do 7 pracovných dní, resp. podľa lehôt a dohody so svojimi zmluvnými partnermi.

PDS na základe písomnej žiadosti o preskúšanie meradla podanej užívateľom DS zabezpečí výmenu určeného meradla a predloží určené meradlo na jeho preskúšanie do 15 dní od jej doručenia. Meranie distribuovaného plynu počas preskúšavania uskutočňuje PDS pomocou náhradného určeného meradla. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhrádza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla PDS. Ak sa na meradle nezistila chyba, uhrádza náklady spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o to požiada.

V prípade poruchy určeného meradla meracieho zariadenia alebo z iného dôvodu, ktorý spôsobuje nemožnosť odpočtu množstva plynu meraného určeným meradlom, sa použijú nasledovné metódy určenia náhradných hodnôt:

- 1) výpočtom množstva plynu podľa priemeru množstva plynu nameraného za posledné 3 mesiace, kedy určené meradlo, resp. odpočet údajov prebehol bez nežiadúcich vplyvov, a teda pracoval správne,
- 2) dohodou zmluvných strán.

6. PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE PLYNU

PDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením PDS, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade:

- 1) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
- 2) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
- 3) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
- 4) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
- 5) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
- 6) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- 7) neoprávneného odberu plynu,
- 8) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- 9) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu.

6.1 Postup pri rekonštrukciách a opravách zariadení DS

V prípade, že PDS pri výkone plánovanej rekonštrukcie, modernizácii, oprave, údržbe a revízii plynárenských zariadení obmedzí alebo preruší distribúciu plynu, PDS písomne oznámi dotknutým užívateľom DS, pre ktorých distribúciu plynu uskutočňuje, začiatok obmedzenia, ukončenie obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred. Táto lehota môže byť kratšia, ak sa na tom dohodne PDS s užívateľmi DS.

6.2 Havárie a poruchy na zariadeniach DS

Pri vznikoch vážnych stavov resp. pri vyhlasovanom stave núdze sa postupuje podľa Vyhlášky MH SR č. 206/2005 Z. z. a Vyhlášky MH SR č. 465/2006 Z. z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška MH SR č. 206/2005 Z. z. Pri vzniku havárií a porúch na zariadeniach DS postupuje PDS a dotknuté subjekty podľa havarijných plánov vypracovaných PDS. PDS pri haváriách a neplánovaných opravách, počas ktorých je prerušená distribúcia plynu vyvinie maximálne úsilie na urýchlené odstránenie príčin zapríčínujúcich daný stav.

6.3 Neoprávnený odber plynu

Neoprávneným odberom plynu je odber:

- 1) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou, napr. neuhradenie faktúr vystavených PDS ani po obdržaní oznámení o omeškaní,
- 2) nemeraného plynu,
- 3) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nesprávne zaznamenáva,
- 4) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované PDS, alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii,
- 5) ak odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu, takýto odber sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu,
- 6) ak odberateľ nedodrжал obmedzenia určené dodávateľom plynu, prevádzkovateľom prepravnej siete alebo PDS.

Pri neoprávnenom odbere je ten, kto plyn neoprávnene odoberal, povinný uhradiť vzniknutú škodu a ušlý zisk PDS. Spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu je stanovený vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č. 155/2005 Z. z. zo 6. apríla 2005, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

Fakturácia sa uskutočňuje na základe skutočne distribuovaného množstva plynu podľa podmienok dohodnutých v zmluve o distribúcii plynu. Cenu za prístup do DS a distribúciu plynu určuje ÚRSO cenovým rozhodnutím.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Ak PDS alebo užívateľ DS nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť – „vyššej moci“, (t.j. okolností definovaných v § 374 Obchodného zákonníka), tak ani PDS ani užívateľ DS nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených v zmysle tohto PP. Mimoriadne udalosti označované ako vyššia moc musia nastať po uzavretí zmluvy v zmysle tohto PP, sú nepredvídateľné a príslušná strana im nemôže zabrániť. Strana odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce

zodpovednosť je povinná informovať okamžite druhú stranu o okolnostiach vyššej moci a preukázať ich primeraným spôsobom.

8.2 Mlčanlivosť

Informácie zdieľané medzi PDS a užívateľom DS týkajúce sa zmluvy o distribúcii plynu sú považované za dôverné a žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená na ich sprístupnenie tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany.

Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je, ak poskytnutie informácie ukladá všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak o poskytnutie dôvernej informácie požiadala orgán štátnej správy, regulátor trhu alebo iný orgán štátnej moci podľa právnych predpisov, ktoré povinnosť poskytnutia informácií týmto orgánom stanovujú.

8.3 Účinnosť PP

PP nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO, ktorým bol PP schválený. Akékoľvek zmeny tohto PP podliehajú schváleniu ÚRSO.

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia končí účinnosť PP PDS schváleného rozhodnutím ÚRSO č. 0035/2005/04/PP zo dňa 7.12.2005.

PP je neoddeliteľnou súčasťou každého zmluvného vzťahu súvisiaceho s distribúciou plynu, ktorý bol uzavretý medzi užívateľom DS a PDS.

9. PRÍLOHY

9.1 Žiadosť o prístup do DS.

9.2 Žiadosť o pripojenie do DS.

ŽIADOSŤ o prístup do distribučnej siete.

<p>1. Identifikačné údaje žiadateľa: Obchodné meno žiadateľa: Sídlo: Štatutárny zástupca žiadateľa: Zodpovedný zástupca: IČO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: Číslo účtu: Zápis v OR:</p> <p>Adresa pre doručovanie pošty: Telefón: Fax: E-mail:</p>
<p>2. Charakteristika budúceho odberného miesta: Druh odberu (domácnosť/ odberateľ mimo domácnosti): Typ odberu (krátkodobý, ročný, dlhodobý): Prístup PDS k určenému meradlu (bezproblémový, obmedzený, žiadny + popis):</p>
<p>3. Dátum začatia distribúcie: 4. Dátum ukončenia distribúcie:</p>
<p>5. Vstupné/Výstupné body (počet, označenie/specifikácia):</p>
<p>6. Požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom vstupnom bode: Požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom výstupnom bode:</p>
<p>7. Množstvo distribuovaného plynu do príslušného vstupného bodu: Množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu:</p>
<p>8. Požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode:</p>
<p>9. Doklady preukazujúce právne postavenie žiadateľa.</p> <p>Príloha žiadosti má obsahovať doklady preukazujúce právne postavenie žiadateľa: overené údaje z občianskeho preukazu, výpis so živnostenského registra, výpis z obchodného registra, prípadne iný doklad v originálnom vyhotovení alebo notárom overenom origináli, pričom originál nesmie byť starší ako tri mesiace.</p>
<p>10. Doklady preukazujúce uzavretie zmluvy na dodávku plynu v súlade s podmienkami PDS (iba ak dodávku plynu nezabezpečuje PDS).</p> <p>Zmluvu na dodávku plynu, resp. iný právny dokument o dodávke plynu iným dodávateľom plynu preukazuje žiadateľ, ktorý je pripojený k DS, má zmluvne zabezpečenú dodávku plynu s iným dodávateľom plynu a žiada o prístup do DS, bez toho aby mu PDS plyn dodával. Uvedené dokumenty majú byť v súlade s PP a technickými podmienkami PDS.</p>

ŽIADOSŤ o pripojenie do distribučnej siete.
Poradové číslo pripojenia/celkový počet pripojení *1: ... z ...

<p>1. Identifikačné údaje žiadateľa: Obchodné meno žiadateľa: Sídlo: Štatutárny zástupca žiadateľa: Zodpovedný zástupca: IČO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: Číslo účtu: Zápis v OR: Adresa pre doručovanie pošty: Telefón: Fax: E-mail:</p>
<p>2. Identifikačné miesto odberu Popis, prípadne označenie miesta, kópia z katastra, situačný náčrt:</p>
<p>3. Charakteristika budúceho odberného miesta: Druh odberu (domácnosť/oprávnený odberateľ): Prístup PDS k určenému meradlu (bezproblémový, obmedzený, žiadny + popis): Účel využitia plynu: Zoznam odberných plynových zariadení žiadateľa s technickými parametrami – počet ks, hodinový odber plynu, ročný odber plynu, tlak plynu na vstupe (možno doložiť v prílohe):</p>
<p>4. Predpokladaný termín začatia odberu plynu: 5. Predpokladaný termín ukončenia odberu plynu:</p>
<p>6. Požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode a ostatné technické podmienky pripojenia (označenie/specifikácia, tlak a iné vlastnosti na výstupnom bode):</p>
<p>7. Požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom vstupnom bode: Požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom výstupnom bode:</p>
<p>8. Množstvo distribuovaného plynu do príslušného vstupného bodu Množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu:</p>

*1 ak žiadateľ žiada o viac výstupných bodov alebo už má s PDS uzatvorenú zmluvu o pripojení, tu uvedie o koľké pripojenie ide/ z koľkých pripojení. V prípade, že žiadateľ má viac pripojení, predkladá PDS aj sumár za všetky pripojenia. V sumárnej žiadosti vyplní položky: 1.,3 - účel, 4 - prvý dátum, 5 - posledný dátum, 6 - celkový počet, 7 - súčet všetkých, pričom v takom prípade doklady v zmysle bodu 9, 10 prikladá iba raz.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 14.07.2008 doručený pod podacím číslom úradu č. 2115/2008/BA návrh na schválenie „Prevádzkového poriadku distribučnej siete zemného plynu“ (ďalej len „prevádzkový poriadok“). Návrh prevádzkového poriadku predložila úradu na schválenie v zmysle § 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222.

Týmto dňom začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu prevádzkového poriadku.

Vzhľadom na rozsah agendy a zložitost' správneho konania podľa § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov bola lehota na vydanie rozhodnutia vo veci návrhu prevádzkového poriadku predĺžená o 30 dní. Túto skutočnosť úrad oznámil predkladateľovi návrhu prevádzkového poriadku listom značky 7920/2008/BA zo dňa 07.08.2008.

Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával svoje pripomienky s predkladateľom návrhu prevádzkového poriadku, ktoré boli následne do návrhu zapracované.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadením vlády č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Prevádzkový poriadok bude platný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, P. O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť
predsedu úradu

Rozhodnutie sa doručí:

U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice